


Brørup Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2022

13.12.2022


Vedvarende energi

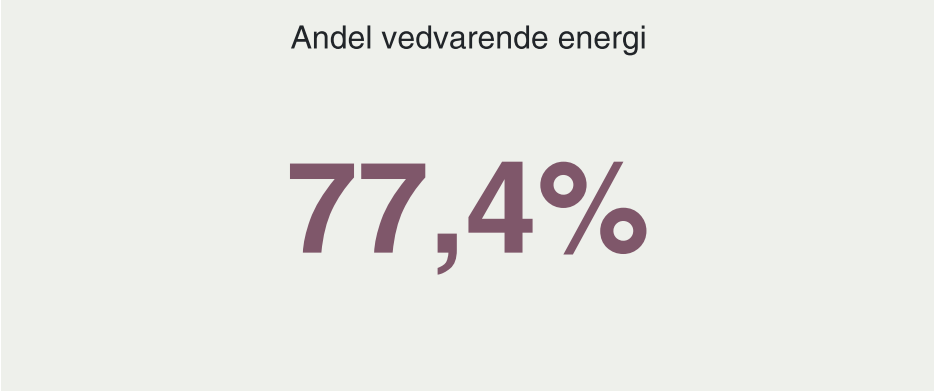

Rangering - CO<sub>2</sub> udledning

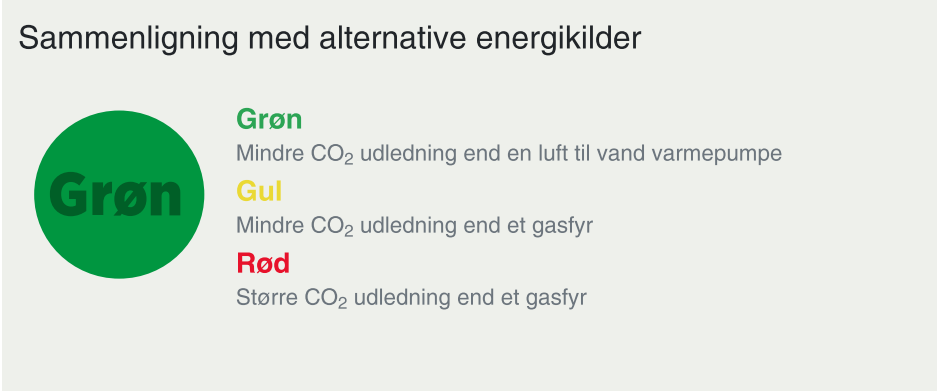

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

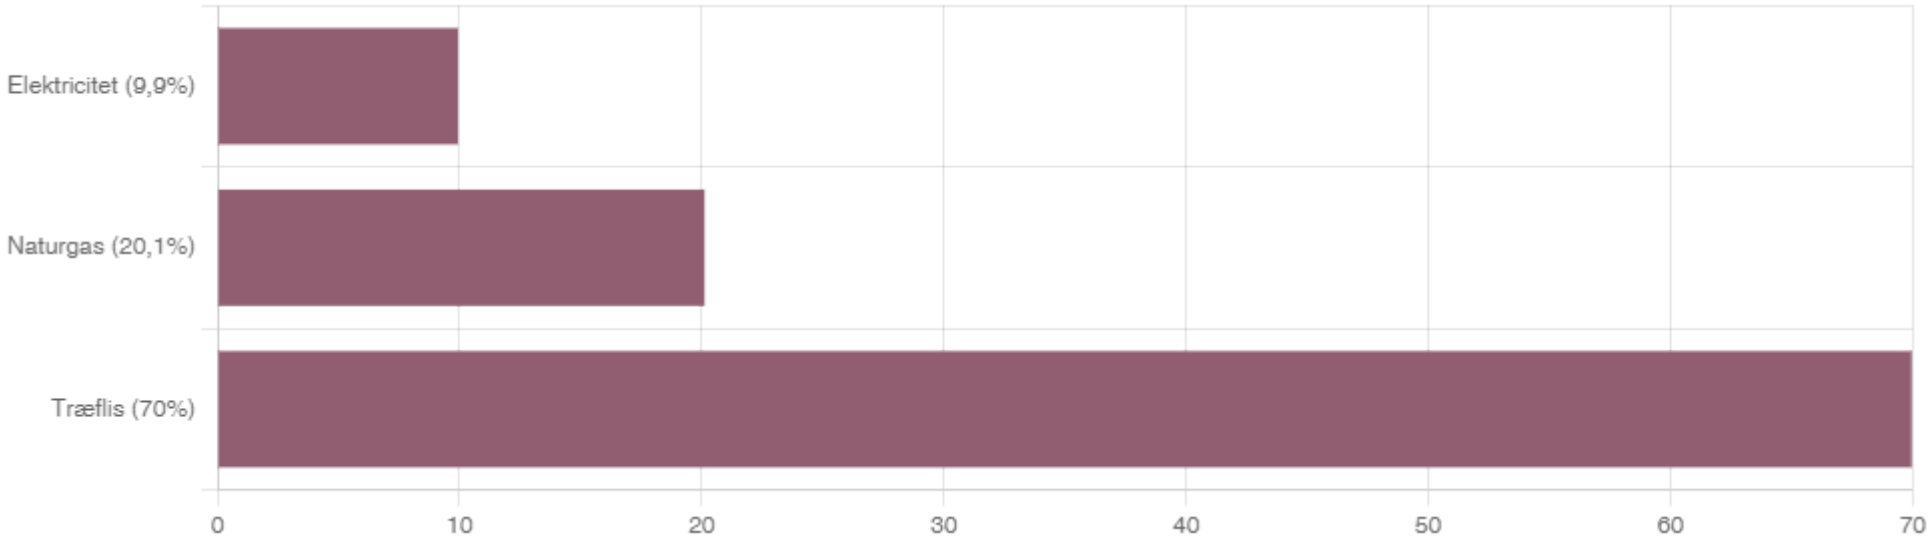

Miljødeklaration

| Emissioner til luft                                 | Fjernvarme pr. GJ |       | Fjernvarme pr. kWh |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|--------|
| CO <sub>2</sub> (Kuldioxid - drivhusgas)            | 12,5              | kg/GJ | 45,2               | g/kWh  |
| CH <sub>4</sub> (Metan - drivhusgas)                | 65,8              | g/GJ  | 236,9              | mg/kWh |
| N <sub>2</sub> O (Lattergas - drivhusgas)           | 3,7               | g/GJ  | 13,3               | mg/kWh |
| Drivhusgasser i alt (CO <sub>2</sub> -ækvivalenter) | 15,3              | kg/GJ | 55,1               | g/kWh  |
| SO <sub>2</sub> (Svovldioxid)                       | 11,1              | g/GJ  | 40,0               | mg/kWh |
| NO <sub>x</sub> (Kvælstofilter)                     | 204,0             | g/GJ  | 734,4              | mg/kWh |
| CO (Kulilte)                                        | 225,2             | g/GJ  | 810,7              | mg/kWh |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)                      | 17,4              | g/GJ  | 62,6               | mg/kWh |
| Partikler (TSP)                                     | 17,5              | g/GJ  | 63,0               | mg/kWh |

Kontaktoplysninger

Brørup Fjernvarme  
CVR: 13551472  
Vandværksvej 5 | 6650 Brørup  
+45 75 38 13 20 | drift@varme6650.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.