


Brørup Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

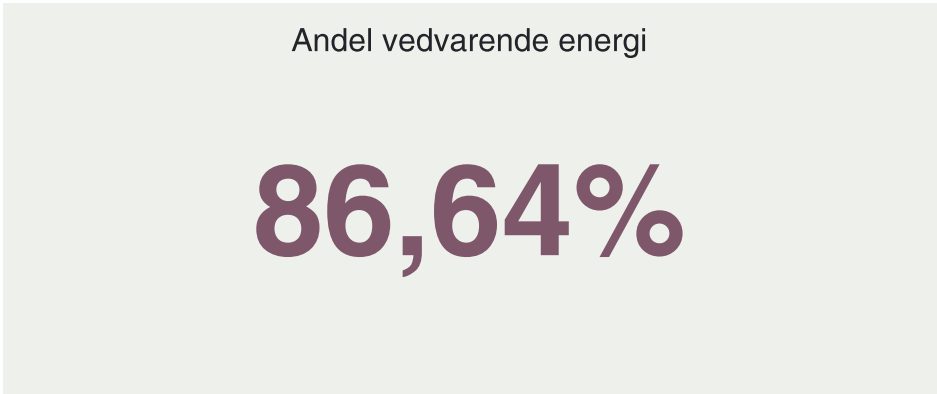

Rangering - CO₂ udledning

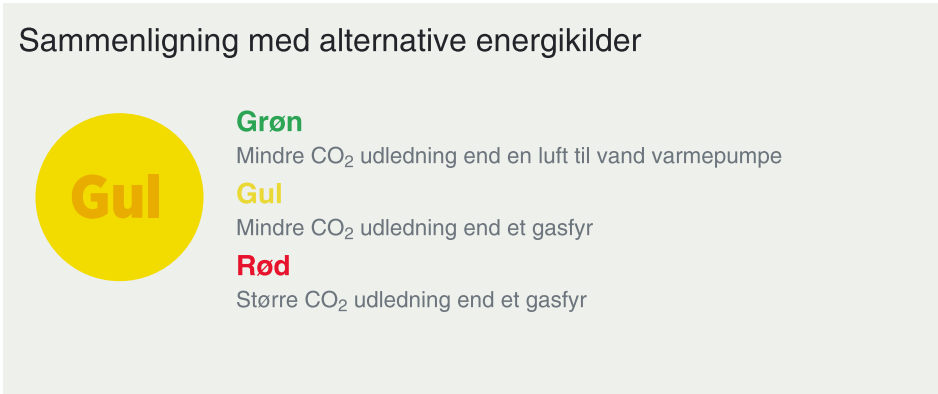

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

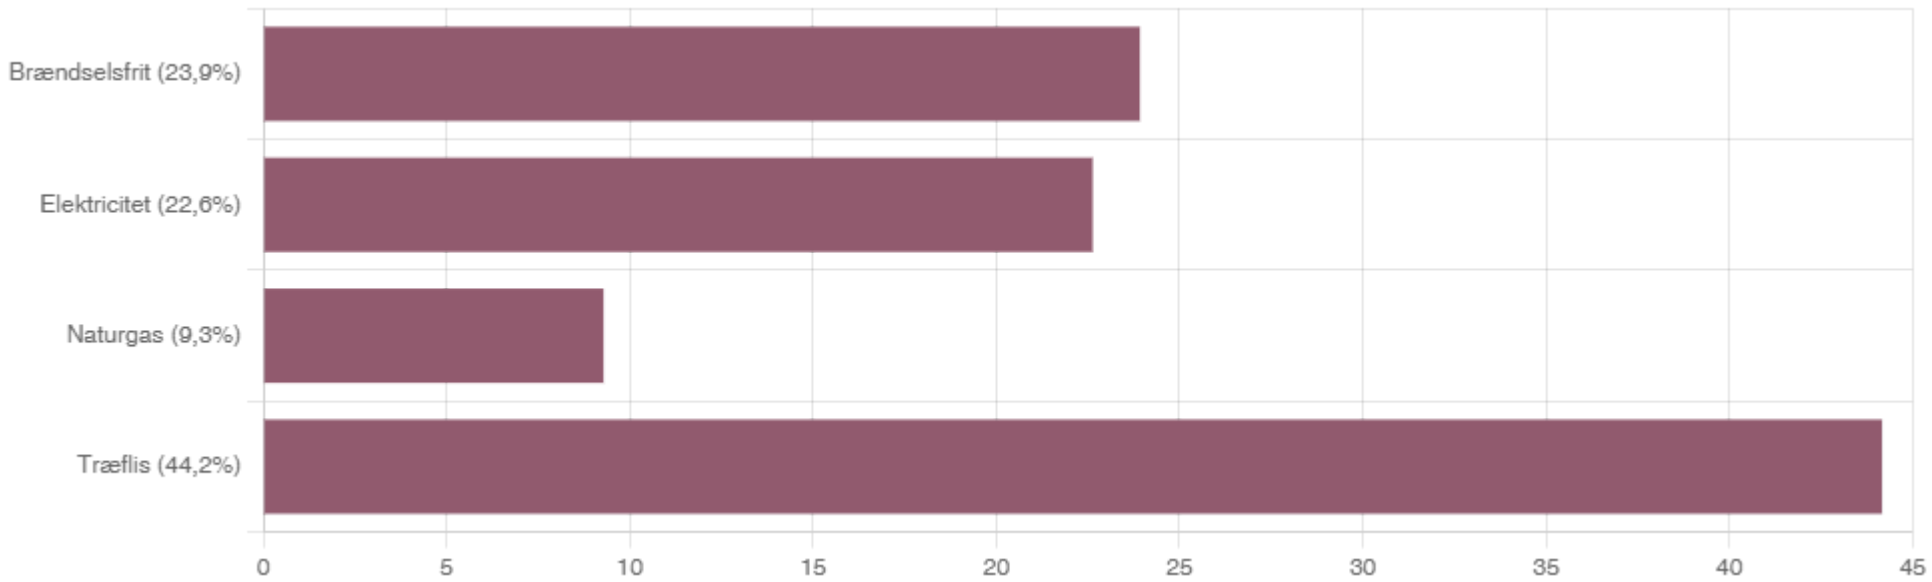

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	13,1	kg/GJ	47,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	32,9	g/GJ	118,4	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,7	g/GJ	9,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	14,7	kg/GJ	53,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	8,7	g/GJ	31,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	75,8	g/GJ	272,9	mg/kWh
CO (Kulilte)	164,5	g/GJ	592,2	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	10,5	g/GJ	37,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	13,0	g/GJ	46,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Brørup Fjernvarme
CVR: 13551472
Vandværksvej 5 | 6650 Brørup
+45 75 38 13 20 | drift@varme6650.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.